

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és e-mail címe:

Név: Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

Kapcsolattartó: Barada Benő

Tel.: 00 36 30 919 9665

E-mail: barada.beno@szigetivizmuvek.hu

2. A beszerzés tárgya: Szigetszentmiklós, Simontsits, Napfény, Széchenyi, Komáromi, Gárdonyi Géza utak/utcák csapadékvíz vízkárelhárításával kapcsolatos kivitelezési munkáira (Mellékelt tervlapok szerint)

3. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a vállalt feladatok teljesítéséről teljesítési igazolást állít ki. A Vállalkozó az Ajánlatkérő által aláírt teljesítési igazolás alapján számlát jogosult kiállítani és 30 napos fizetési határidővel benyújtani.

A kifizetés pénzneme magyar forint, mely a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételét követően kerül kifizetésre. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja.

4. A megkötendő szerződés típusa: Vállalkozói Szerződés

5. Az ajánlattevővel szemben támasztott követelmények:

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (1.sz. melléklet), hogy nincs köztartozása, nem áll fent sem végelszámolás, sem csődeljárás, sem felszámolási eljárás alatt, tevékenysége nincs felfüggesztve, nem minősül offshore cégnek.

Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell víziközmű építési referenciával, mely referencia listát az ajánlathoz mellékelni szükséges.

6. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap

7. Az ajánlatok értékelési szempontjai:

- az ellenszolgáltatás nettó ajánlati ára 60%
- vállalási határidő: 40%

8. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei:

Ajánlattevő az ajánlatot elektronikus úton juttatja el az ajánlatkérő e-mail címére, vagy leadja a társaság székhelyén az ajánlattételi határidő lejártáig.

Az ajánlat tartalmazza:

- a) Ajánlattevő megnevezését;
- b) Az ajánlat tárgyának pontos megnevezését;
- c) Az ajánlat érvényességét és az ajánlat kiállításának dátumát;
- d) A nettó ajánlati árat;
- e) A vállalási határidőt

9. Az ajánlattételi határidő: 2022. július 22. 8:00 óra

10. Az ajánlat benyújtásának helye: szigetivizmuvek@szigetivizmuvek.hu e-mail címre, vagy a társaság székhelyén

11. Az ajánlattétel nyelve: magyar

12. Részajánlattétel: elfogadható

13. Egyéb információk:

- a) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
- b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeinek elfogadására, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
- c) Ajánlatkérőt az ajánlatok bontása és bírálata nem kötelezi a szerződés megkötésére.
- d) Az ajánlatkérés 2 mellékletet tartalmaz, amely elválaszthatlan részét képezi az ajánlati dokumentációnak.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2022. július 15.

Szontágh Ferenc s.k.
ügyvezető
Észak-Csepel szigeti Vízes-
Csatornamű Nonprofit Kft.

Melléklet: 1.sz. Nyilatkozat

Tervlapok

1. sz. melléklet

Minta

Ajánlattételi nyilatkozat

Alulírott (név), mint a (cég) (székhelycím:) képviselőre jogosult személy, ezennel nyilatkozom és kijelentem, hogy cégem a

..... (cég)

nem tartozik az ajánlatkérésben megadott kizáró okok hatálya alá, ugyanis:

- nincs köztartozása,
- nem áll sem végelszámolás, sem csődeljárás, sem felszámolási eljárás alatt,
- tevékenysége nincs felfüggesztve,
- nem minősül offshore cégnek,

Alábbiak szerint nyilatkozunk az ajánlatkérés feltételeire, és a kért ellenszolgáltatásra:

Az Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft. 2020.április 9. napon kelt ajánlatkérésének feltételeit megvizsgáltuk és megismertük, a feltételeket elfogadjuk. Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidőtől számított 60. napig terjedő időszakra tartjuk az ajánlatunkat, és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Megajánlott ellenszolgáltatási ár:

Az ajánlati ár az ÁFA összegét NEM tartalmazza.


Kelt:

.....
(az ajánlattevő cégszerű/meghatalmazotti aláírása)

Helyszínrajz M 1:200

1m 5m

SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERSÉG
HIVATAL
Műtérkép
12.
Készítve: 2022 JÚL 13.
Szám: SZS/MF/H/11/FOM/2120/2
Ügyintéző: V. Z.

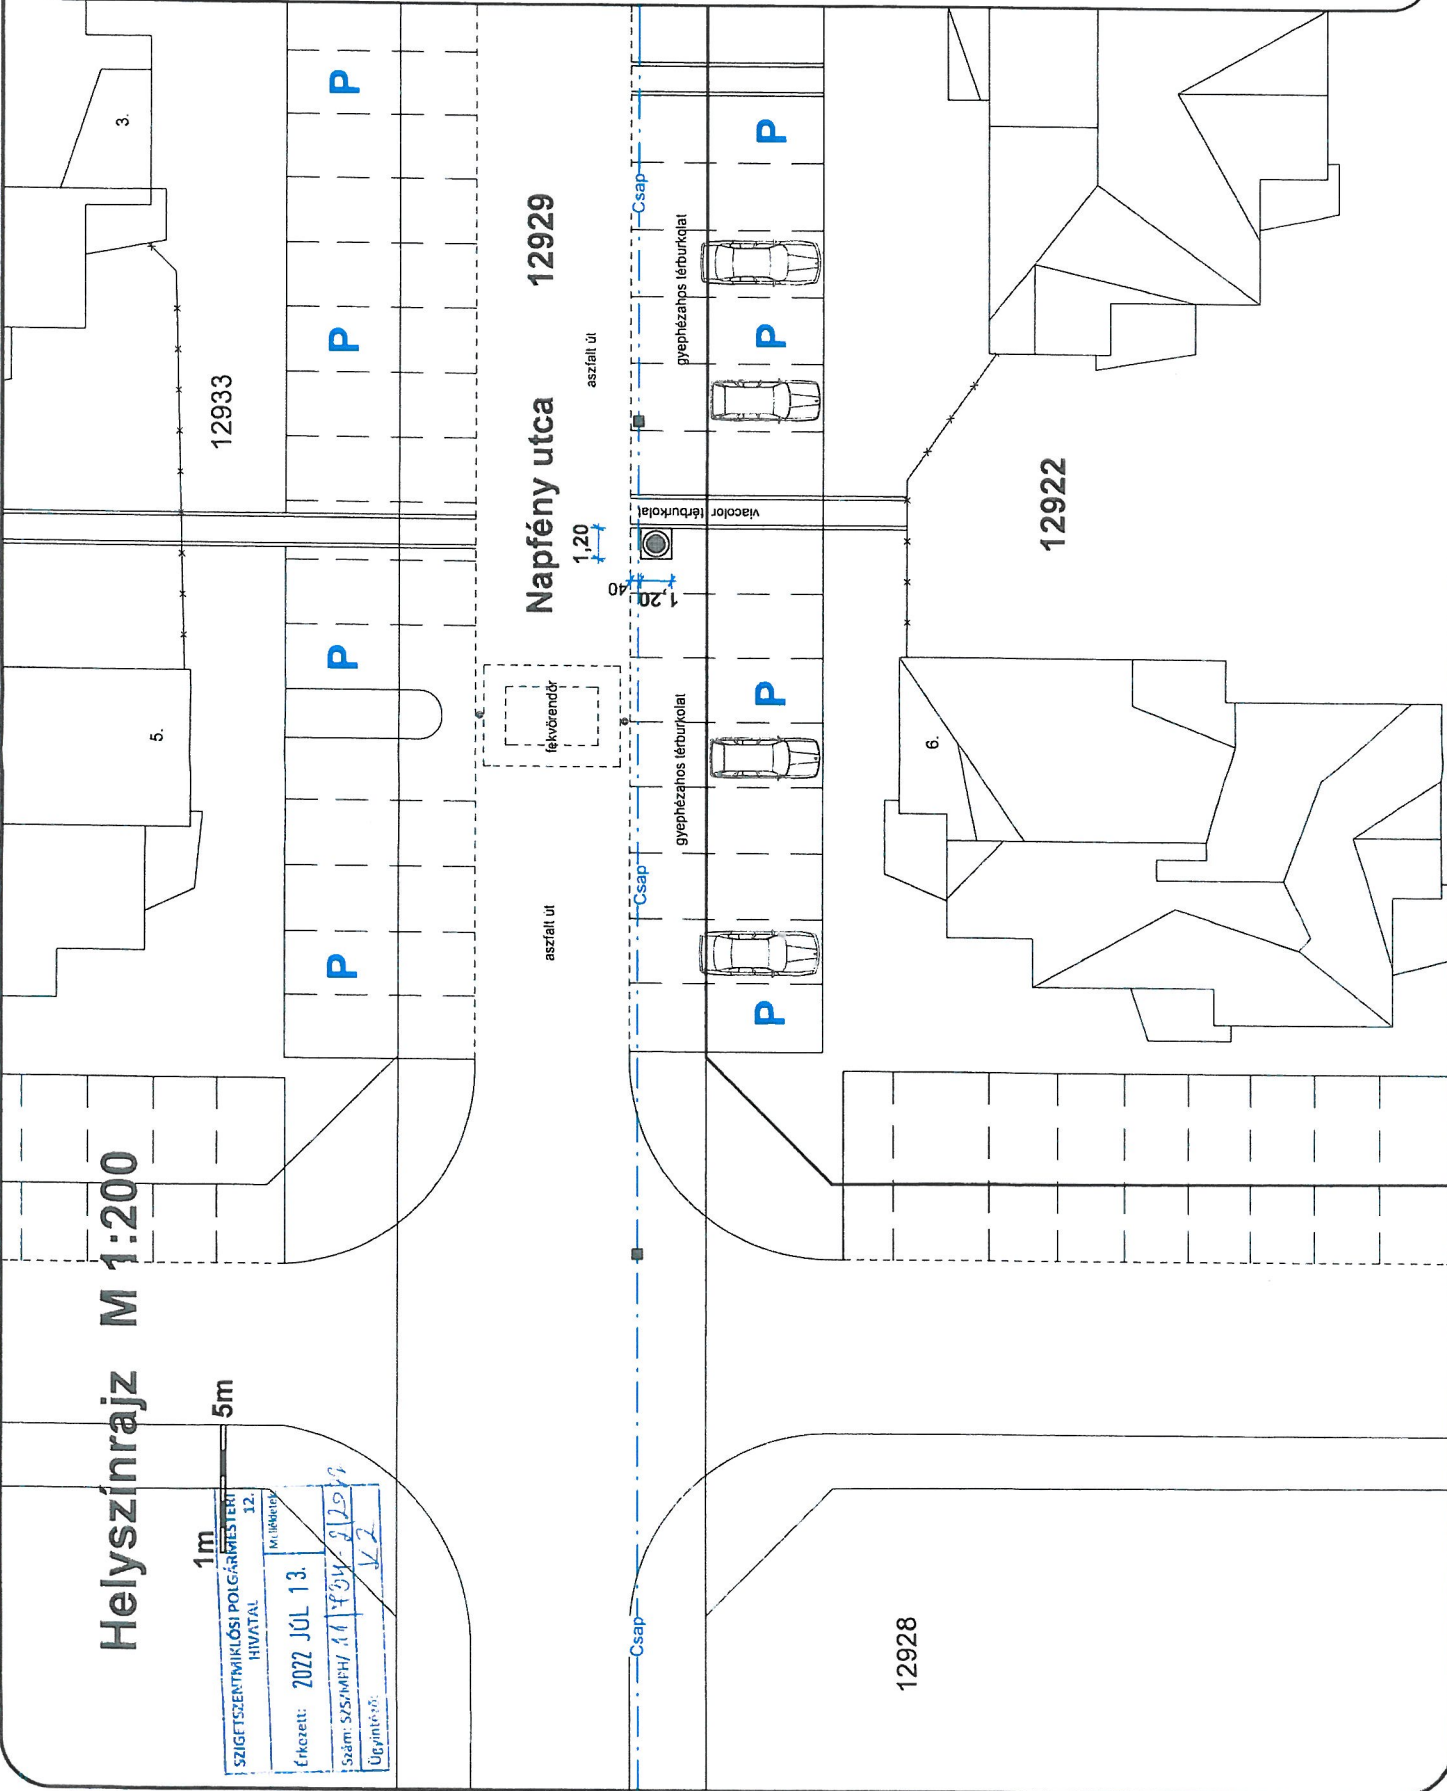

Műszaki jellemzők:

DN1000 fenékelem nélküli beton szikkasztóakra: Tervezeten legfeljebb 5 db 0,5 m magas aknaelemet és felső szűkítőelemet szükséges elhelyezni (~ 3,0 m mély). Ha az aktuális talajvízszint ettől geodetikusban magasabban lenne, akkor annak vízszintjénél legyen az aknafenék.
Az öv. fedlap körüli betongallér ~15 cm vtp, a környező gyephezagos burkolathoz képest a felső síkja 1-1,5 cm-rel legyen mélyebben. A betontehernyélben legyen a rácsta minden irányból. A rácsta felső síkja ~1 cm-rel legyen mélyebben a betongallér széléhez képest

Ágyszat: törtöbeton vagy külé geodetikus.
Fedlap: DN600 álmérőjű, teherbíró D-400-as típusú öntöttvas rács.

A közművezetékek helyzete bizonytalan, az E-közmű nyilvántartás alapján egyértelműen megállapítható. Gépi főmunkát 50 cm-nél mélyebben nem szabad végezni. Kézi kutató feltárás szükséges.

A kivitelezéshez szükséges helyszíni mérések előzetesen ellenőrizendőek.

1.	Márkus Ferenc	VZ-TEL 13-12513
2.	Kiss Zoltán	Ügyintéző / tervező
Besz.		Dátum
Ügyiratsz.: 11773/2022.		

Projekt neve és címe:
Szigetszentmiklósi Napfény u. 6.
szikkasztókút építés



Feladat:	Szikkasztó építés	Lap.száma:	1
Dátum:	2022.07.		
Méret:	1 : 200		

Helyszínrajz M 1:200

873/4

5m

1m

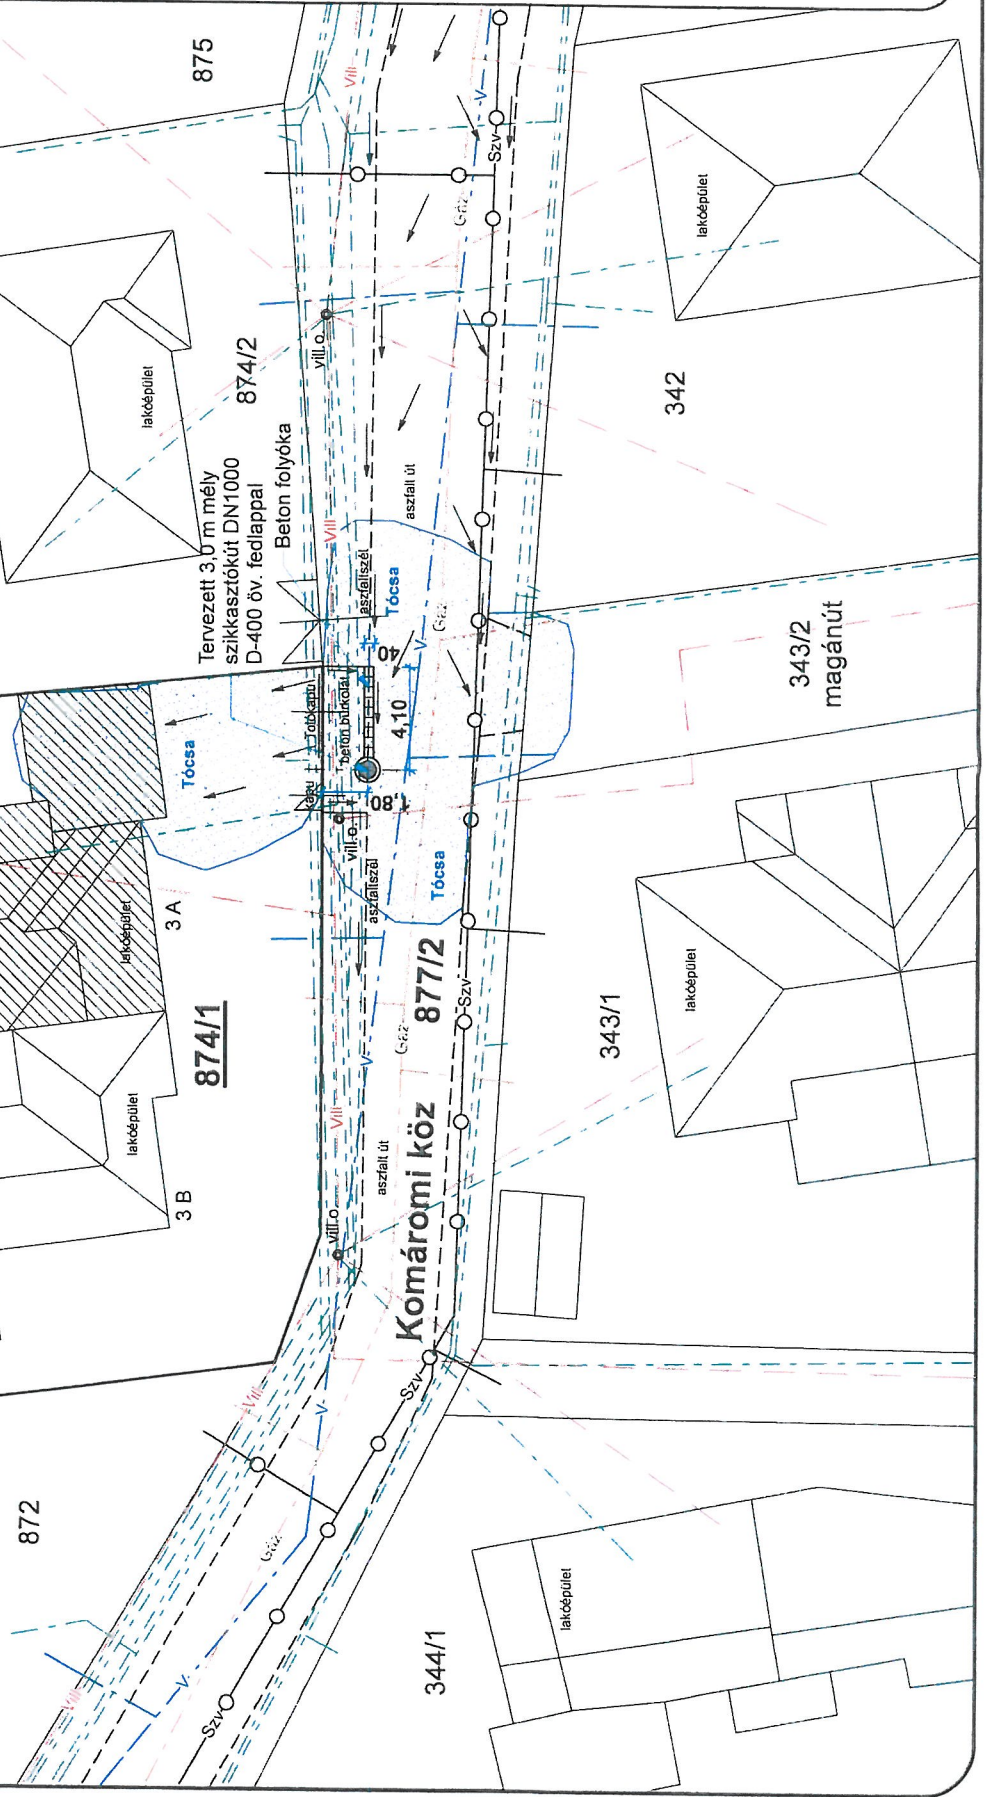

Műszaki jellemzők:

DN1000 fenékelem nélküli beton szikkasztóakna: Tervezetteknél legálább 50 aknaelemet és felső elhelyezni (min 3,0 m mély). Ha az aktuális talajvízszint ettől magasabban lenne, akkor annak vízszintjénél legyen az aknafenek. Az öv fedlap körüli javító betonozás ~15 cm vlg. a betonburkolathoz igazítottan, azaz azonos lejtésben, ESZTETIKUSAN kell elkészíteni! A betonleület enyhén lejtessen a rácsra minden irányból. A rács felső síkja ~1 cm-re legyen mélyebben a beton folyóka és aszfaltburkolat széléhez képest.

Agvazati: törtbeton vagy külső geotextiliával
Fedlap: DN600 átmérőjű, teherbíró D-400-as típusú öntöttvas rács

A közművezetékek helyzete bizonytalan, az E-közmű nyilvántartás alapján egyértelműen megállapítható. Gépi földmunkát 50 cm-nél mélyebben nem szabad végezni. Kézi kuloató feltarás szükséges
 A kivitelezéshez szükséges helyszíni mérések előzetesen ellenőrzendő

Szám	Ugyaniszor / levezető	Datum
1.	Márkus Ferenc	
	VZ-TEL 13-12513	
	V/4 2/15	
2.	Kiss Zoltán	
Ügyirat sz.: 11/93/12022.		

Projekt neve és címe:
 Szigeetszemiklós Komáromi köz 3/A. szikkasztóút építés

Projekt neve és címe:	Lap.szám.
Szigeetszemiklós Komáromi köz 3/A. szikkasztóút építés	1
Datum: 2022.07	
Lépték: 1 : 200	

Projekt neve és címe:	Lap.szám.
Szikkasztó építés Komáromi köz 3/A.	1
Datum: 2022.07	
Lépték: 1 : 200	

Helyszínrajz M 1:200

1m 5m

Műszaki jellemzők:

40 cm szélességű beton folyóka:
Az utcákban meglévő gyeplépcsős járdákat aszfaltosan meg kell védeni az aszfaltszállal egyenes vonalban.
Min 20 cm vlg. betongyazalba szükséges helyezni az indergyantát 40/40-cm-es beton folyóka elemekkel (26,70 cm).
A lepkészs, kemény beton folyókaelemek külső éle az aszfaltszállal párhuzamosan legyen egy magasságban (max. 1 cm-el lehet magasabb), a belső éle a meglévő beton gyeplépcsős járdáponthoz igazodjon.

A közművezetékek helyzete bizonytalan az E-Műszaki nyilvántartás alapján egyértelműen megállapítható Gépi földmunká 50 cm-nél mélyebben nem szabad végezni. Kézi kutató feltárás szükséges.

A kivitelezéshez szükséges helyszíni mérések előzetesen ellenőrizendők.

1.	Márkus Ferenc	VZ-TEL 13-12513
2.	Kiss Zoltán	
Szer	Ügyvezető / levezető	
Dátum	Ügyirat.sz.: 11/782/2022.	

Projekt neve és címe:

Szigetszentmiklósi
Gárdonyi Géza u. 21.
vízelvezető folyóka építés

Projekt
betonfolyóka építés
Lap-szám.

Dátum. 2022.07.

1

Lapok. 1 : 200

